



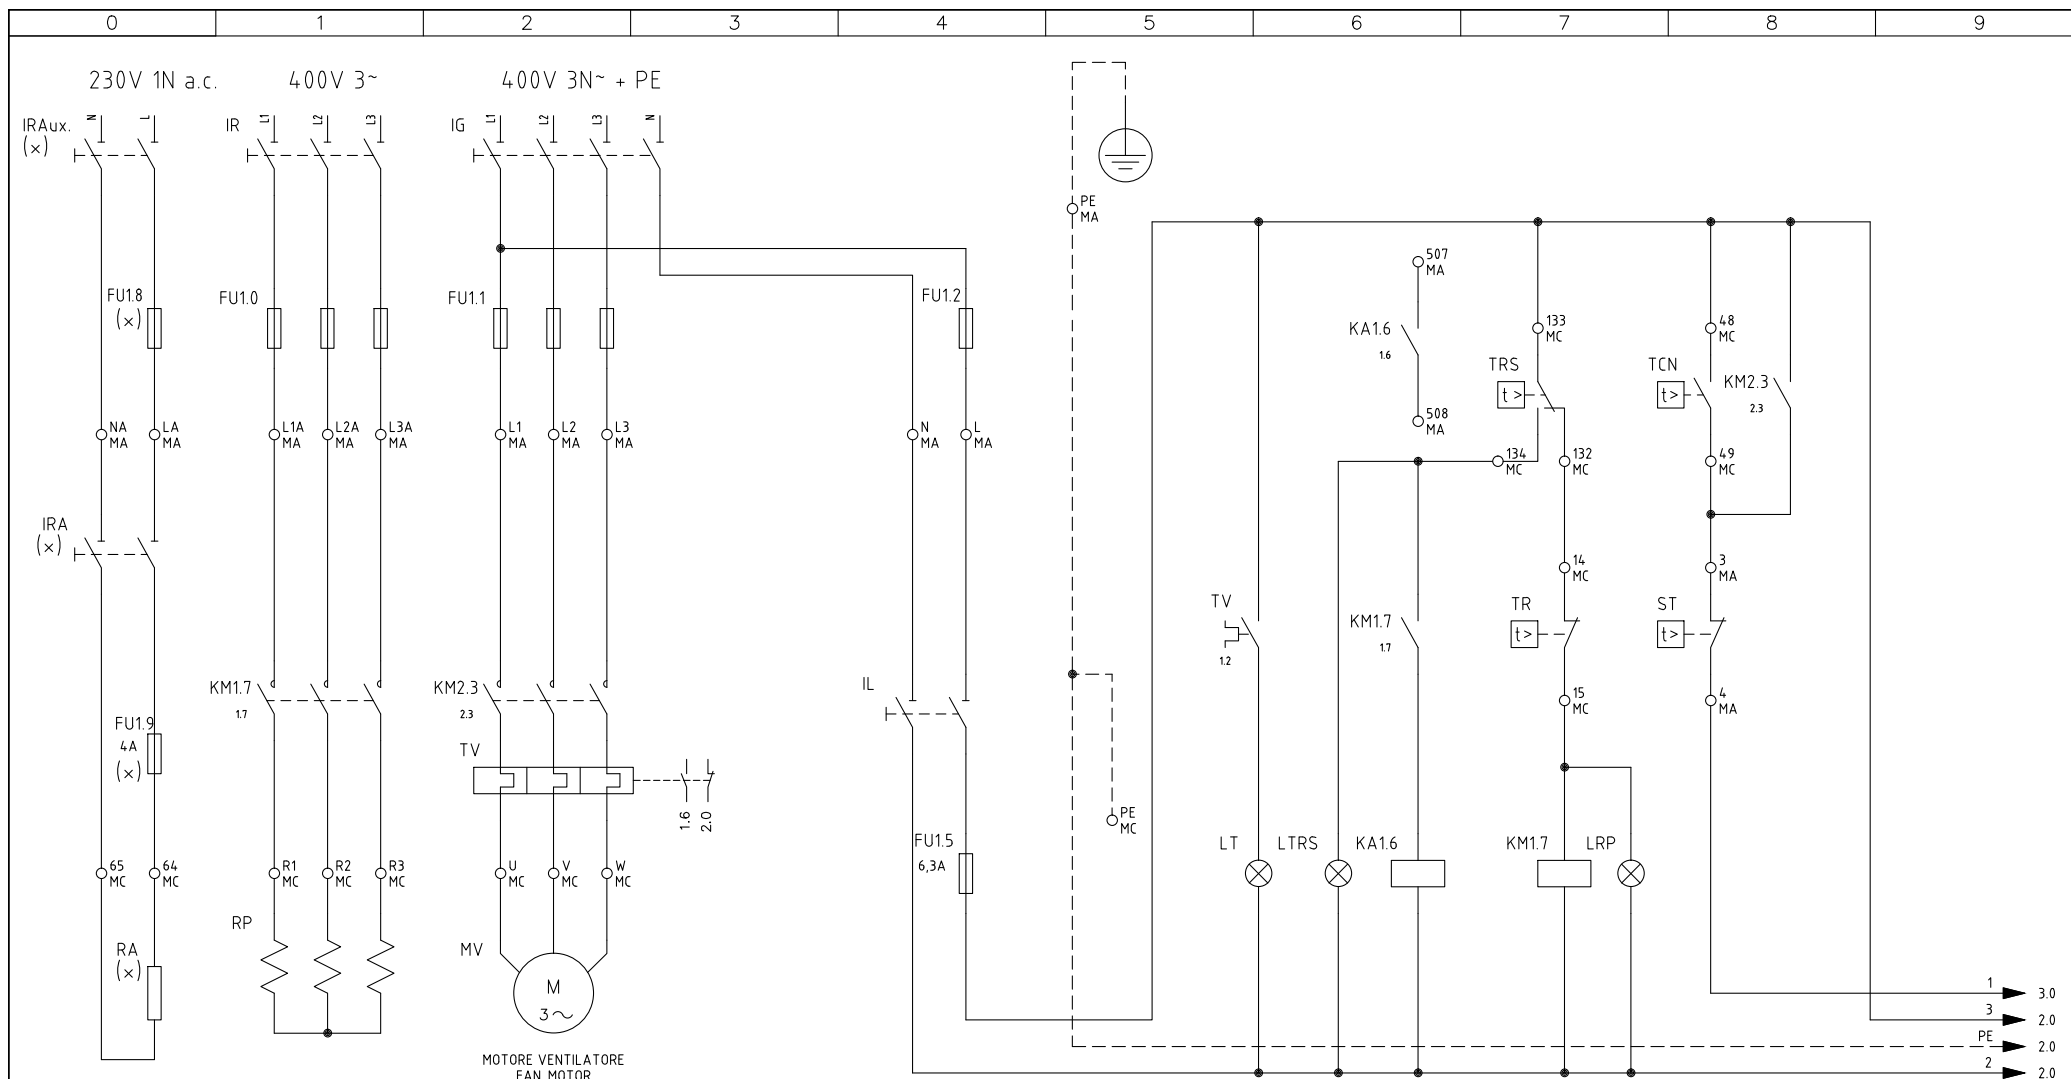


(x)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

05	AGGIUNTO/ADDED PN93	26/05/08	U. PINTON		Impianto	Ordine		Data	08/03/2000	PREC.	FOGLIO	
04	AGGIUNTO/ADDED KA16	11/01/07	U. PINTON		TIPI/TYPES PN70 ÷ PN93 MODELLO/MODEL x-.MD.x.xx.A	Descrizione	Commissa	Data Controllato 23/01/2013	Revisione	08	7	1
08	AGGIUNTO/ADDED "600V"	23/01/13	U. PINTON				Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI	Dis. N.	07 - 403	SEQUE	TOTALE
07	AGGIUNTO/ADDED "RWF50.2x"	13/02/12	U. PINTON									
06	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	15/12/09	U. PINTON									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME									

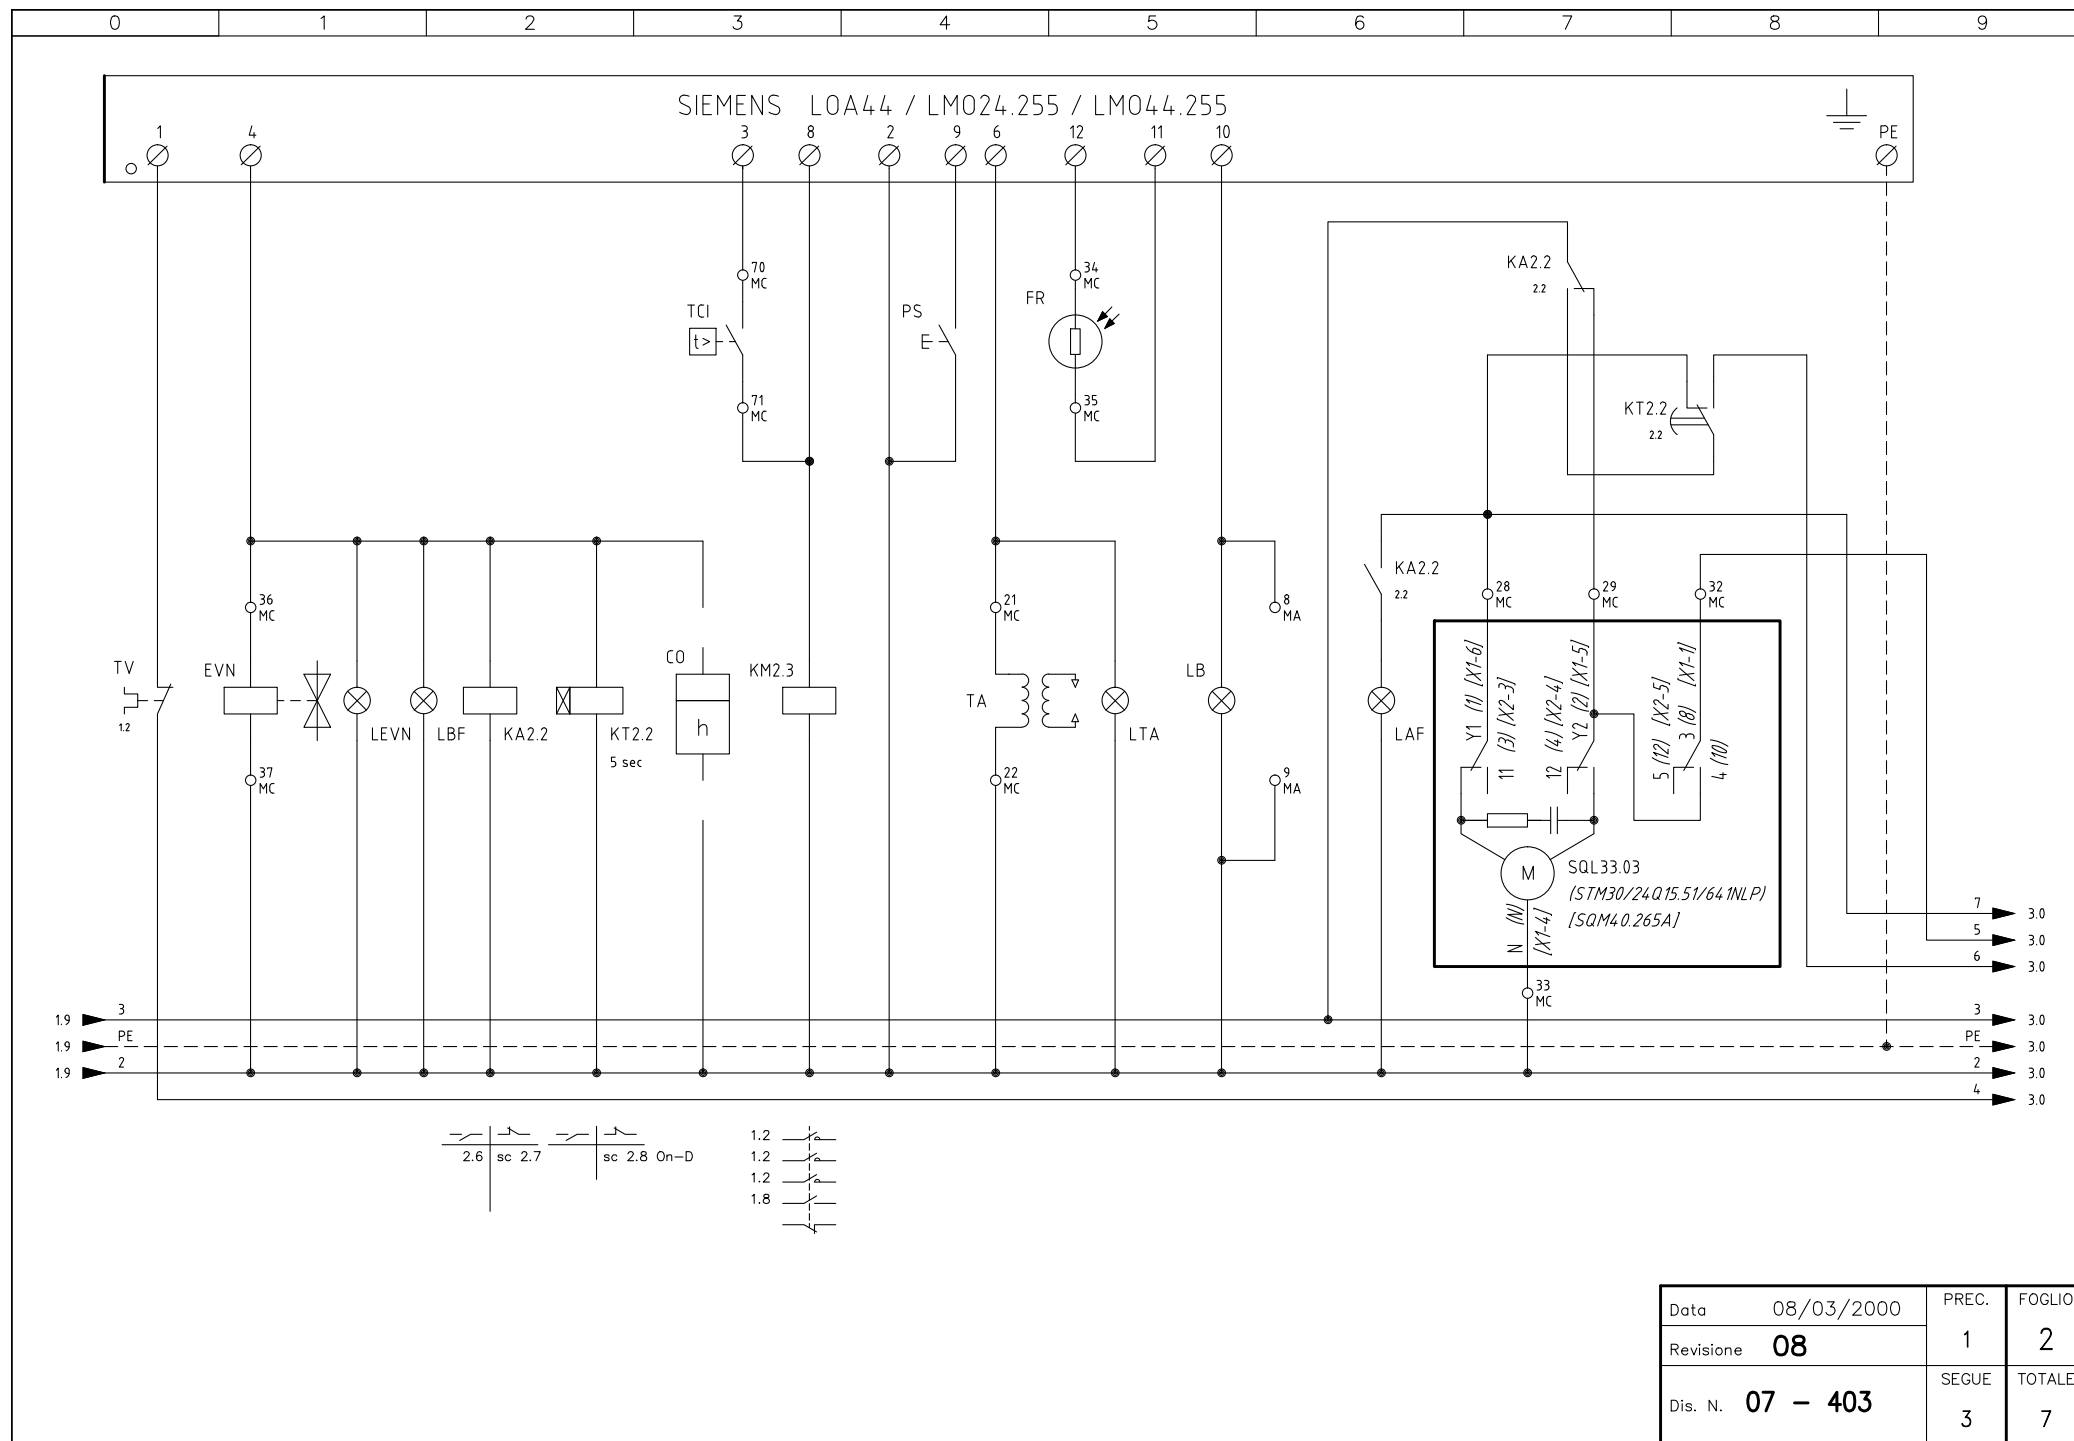


Data	08/03/2000	PREC.	FOGLIO
Revisione	08	1	2
Dis. N.	07 - 403	SEGUE	TOTALE
		3	7

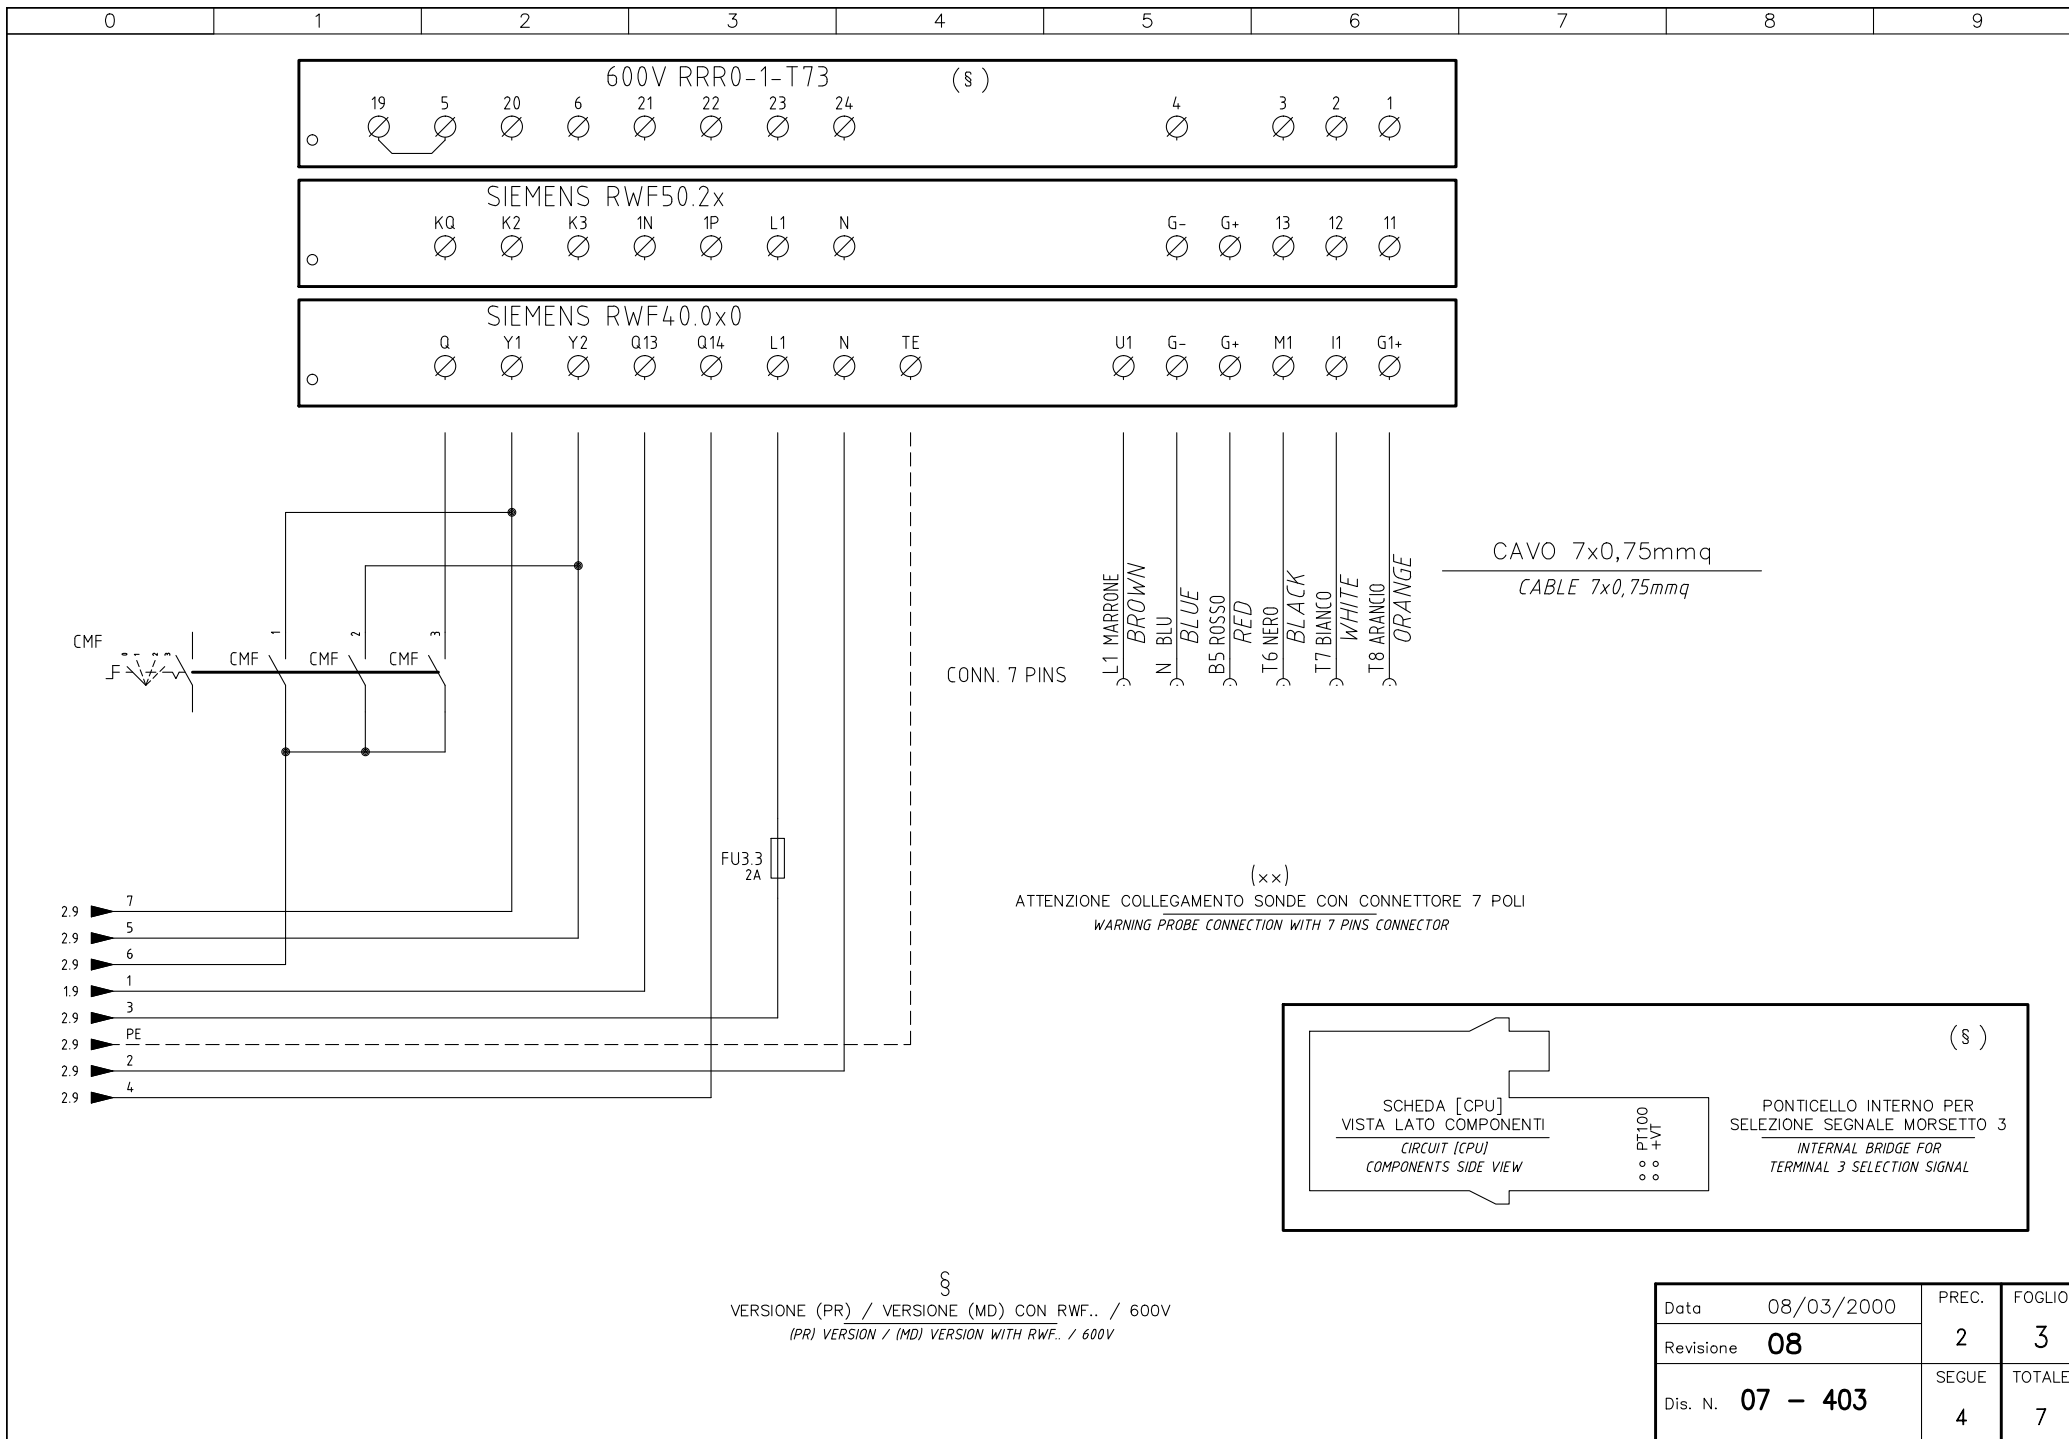

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
(xx) ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR 600V RRR0-1-T73			(xx) ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR RWF40.0x0			(xx) ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR RWF50.2x																			
PT100 OO OO (§) 3 = PT100 3 = +VT PONTICELLO INTERNO PER SELEZIONE SEGNALE MORSETTO 3 INTERNAL POINT FOR TERMINAL 3 SELECTION SIGNAL																									
3 (PT100) 2 1 PT100 100 OHM 0°C			M1 G1+ SD-TEMP. SD-TEMP. SIEMENS QAE2../QAC2../QAM2.. PT1000 1000 OHM 0°C			13 11 SD-TEMP. SD-TEMP. SIEMENS PT1000 1000 OHM 0°C																			
2 1 TC			M1 I1 TC																						
4 3 (+VT) 2 1 SD - 4÷20mA			G- G+ M1 I1 SD - 4÷20mA			G- G+ 13 12 SD - 4÷20mA																			
2 1 SD - 0÷10V			U1 M1 SD - 0÷10V			13 11 SD - 0÷10V																			
3 (+VT) 2 1 SD-PRESS SIEMENS QBE...			U1 G- G+ M1 SD-PRESS SIEMENS QBE...			G- G+ 13 11 SD-PRESS SIEMENS QBE... 0÷10V																			
(#) COLLEGAMENTO SOLO PER TRASDUTTORI PASSIVI TRASDUCER PASSIVE CONNECTION ONLY																									
						<table><tr><td>Data</td><td>08/03/2000</td><td>PREC.</td><td>FOGLIO</td></tr><tr><td>Revisione</td><td>08</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Dis. N.</td><td>07 - 403</td><td>SEGUE</td><td>TOTALE</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>7</td></tr></table>			Data	08/03/2000	PREC.	FOGLIO	Revisione	08	3	4	Dis. N.	07 - 403	SEGUE	TOTALE			5	7	
Data	08/03/2000	PREC.	FOGLIO																						
Revisione	08	3	4																						
Dis. N.	07 - 403	SEGUE	TOTALE																						
		5	7																						

QG - MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

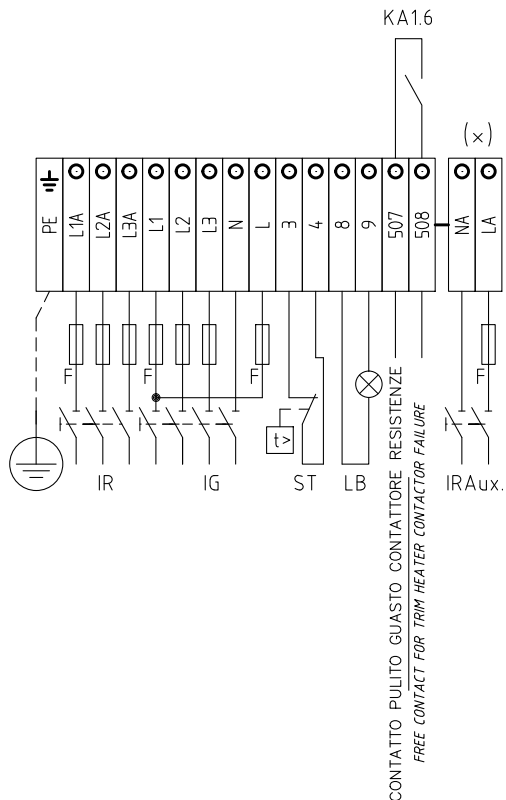

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33

Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
(STM30/24Q15.51/641NLP)

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME

II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION

III BASSA FIAMMA
LOW FLAME


SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
[SQM40.265A]

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME

II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION

III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

QG - MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

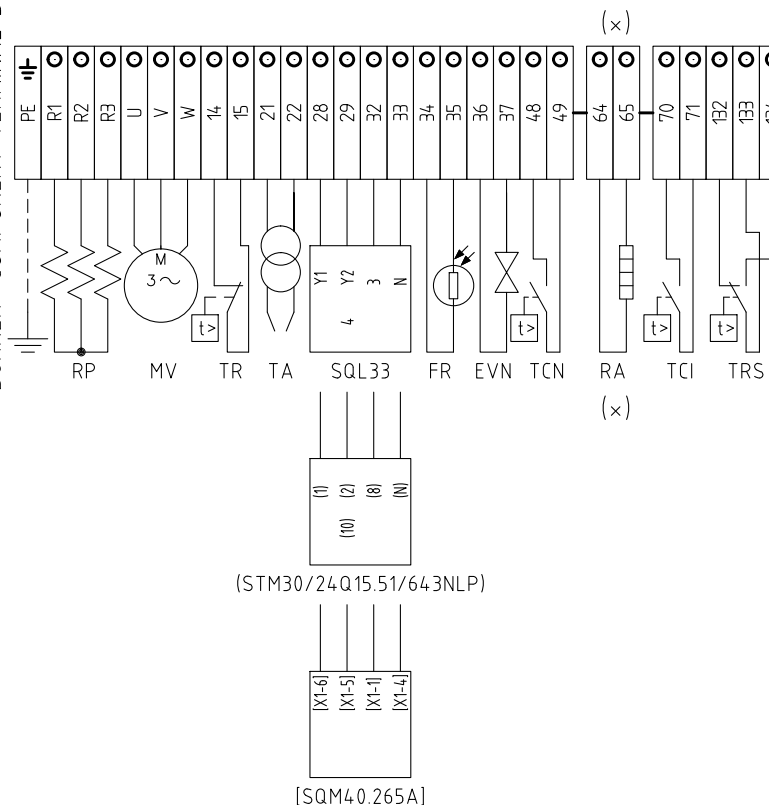

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
 USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

Data	08/03/2000	PREC.	FOGLIO
Revisione	08	4	5
Dis. N.	07 - 403	SEGUE	TOTAL
		6	7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(X)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA Densa"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

0123456789

(x)

SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	Descrizione	DESCRIPTION
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	LOCK-OUT RESET BUTTON
PT100	4	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE
RA	1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS
RP	1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS
RWF40.0x0	3	REGOLATORE MODULANTE	?????????? ????????
RWF50.2x	3	REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)	BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE)
SD-PRESS	4	SONDA DI PRESSIONE	PRESSURE PROBE
SD-TEMP.	4	SONDA DI TEMPERATURA	TEMPERATURE PROBE
SD - 0÷10V	4	TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE	TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT
SD - 4÷20mA	4	TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE	TRANSDUCER CURRENT OUTPUT
SQL33.03	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR
ST	1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES
TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER
TC	4	TERMOCOPPIA	THERMOCOUPLE
TCI	2	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO	PLANT CONSENT THERMOSTAT
TCN	1	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA	OIL ENABLING THERMOSTAT
TR	1	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RP]	REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RP] RESISTORS
TRS	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP]	PRE-HEATING [RP] A SAFETY THERMOSTAT
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL
[SQM40.265A]	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)	AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)

(x)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

Data	08/03/2000	PREC.	FOGLIO
Revisione	08	6	7
Dis. N.	07 - 403	SEGUE	TOTALE
		/	7